


<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 1 / 13
	Datum geldig vanaf:	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	




## Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie

© AquaFlanders

De laatste versie van de handleiding kan je steeds terugvinden op [www.aquaflanders.be](http://www.aquaflanders.be)



<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 2 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

## Doel van de inventaris


Deze handleiding is geschreven voor aanvragers van een keuring waterinstallatie. Bij het aanvragen van een keuring, is het verplicht om ook een ingevulde inventaris ter beschikking te stellen van de keurder. Dit document is noodzakelijk om de keuring van de waterinstallatie te kunnen uitvoeren. Dit document moet ingevuld worden voorafgaand aan de keuring. U vult de inventaris zelf in of laat die invullen, afhankelijk van welke afspraken er gemaakt zijn. Dit document moet ondertekend worden door de aanvrager/klant en de keurder. Deze handtekening is eveneens geldig als akkoord voor de werkopdracht (vraag hiernaar bij uw keurder). Dit document moet samen met het uitvoeringsplan (voorbeeld zie bijlage op het einde van dit document) en keuringsattest bewaard worden.

Er zijn 4 verschillende inventarissen:

- Inventaris van de aangesloten binneninstallatie
- Inventaris van de niet-aangesloten binneninstallatie
- Inventaris van de installatie voor tweedecircuitwater
- Inventaris van de waterinstallatie (combinatie van bovenstaande installaties)

Per type keuring kan u een inventaris invullen. Indien u over een waterinstallatie beschikt met meerdere types water, kan u er ook voor kiezen om de verschillende installaties op 1 inventaris in te vullen.

Let op: er dient per watermeternummer een inventaris opgemaakt te worden.

	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 3 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

## 1. Onderdelen inventaris

### Inventaris aangesloten binneninstallatie en niet-aangesloten binneninstallatie

Hier gaat het om installaties die zijn of worden aangesloten op het openbare drinkwaternet en installaties die zijn aangesloten op een private waterwinning.

In beide gevallen wordt water aangewend voor menselijke consumptie.


#### Gegevens gekeurde installatie

Hier vult u de naam, voornaam en firma in van zowel de ontwerper als de installateur van de gekeurde installatie. Ook wanneer u de gekeurde installatie als particulier geïnstalleerd hebt, vult u uw eigen gegevens hier in (uiteraard hoeft u dan geen firmanaam in te vullen).

Verder vult u het adres van de gekeurde installatie in. Het invullen van het watermeternummer is enkel noodzakelijk als deze met zekerheid één op één gelinkt kan worden aan de wooneenheid. De aanvrager van de keuring is verplicht om voor de keuring een tag te voorzien aan de watermeter, waarmee de link kan worden gemaakt tussen de watermeternummer en het bijhorende appartements- en/of busnummer.

#### Tabel

- Kolom nummer toestel  
In deze kolom dient u de nummering te vermelden van de toestellen, overeenkomstig met de nummering op het uitvoeringsplan.
- Plaats in de installatie  
In deze kolom wordt de plaats in het huis vermeld waar het toestel zich bevindt, bv. keuken, badkamer, ...
- Beschrijving toestel, beveiliging, additief  
Hier vult u in om welk toestel het gaat (bv. kraan, WC, wasmachine, bad, ...). Met toestel wordt dus niet enkel een vaatwasmachine of wasmachine bedoelt, maar effectief elk deel van uw installatie waar er water aangewend wordt, inclusief alle kranen. Op het einde van dit document vindt u een lijstje terug met vaak voorkomende toestellen in een huishoudelijke binneninstallatie.  
Indien er bij het toestel een extra beveiliging geplaatst werd, dient u dit ook te vermelden. Voorbeelden hiervan zijn een EB klep op de handsproeier, de veiligheidsgroep en de CA klep of vulset van de CV-kring. De installateur van uw installatie kan u hier zeker bij verder helpen. Ook alle andere beveiligingen (bv. centrale beveiliging, keerkleppen) dient u in deze kolom te vermelden.  
Tenslotte moeten ook eventueel aanwezig additieven in de installatie (bv. in de CV-kring) vermeld worden. Ook hier kan de installateur u zeker meer informatie bezorgen.
- Merk, type, referentie- of artikelnummers  
In de volgende 3 kolommen noteert u van elk toestel, elke beveiliging of elk additief respectievelijk het merk, het type en het referentie- of artikelnummer (van de fabrikant). In het geval van toestellen of beveiligingen kan u dit meestal terugvinden op de verpakking. Voor

	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 4 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

wat betreft de aanwezigheid van additieven, neemt u best contact op met uw installateur, hij weet of en welk additief er toegevoegd werd.

- Additieven aanwezig

In deze kolom duidt u per toestel aan of er additieven werden toegevoegd. Het additief zelf (beschrijving, referentienummer, ...) dient u nog op een aparte lijn te noteren.

De laatste 2 kolommen zijn voorbehouden voor de keurder en dient u bijgevolg niet in te vullen.

### Opmerkingen

Links onderaan kunnen er eventuele opmerkingen vermeld worden.

### Ondertekening

De ondertekening gebeurt op het einde van het invullen van het document door de aanvrager/klant, voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd' en de datum. De keurder zal de inventaris valideren en ook ondertekenen. Deze handtekening telt eveneens als akkoord voor de verplichtingen uit de werkopdracht indien u gebruik maakt van minstens een inventaris versie 4.0 of hoger (rechts bovenaan terug te vinden). Indien u een andere versie van de inventaris gebruikt, moet u nog steeds een getekende werkopdracht hebben om toe te voegen aan uw keuringsdossier. De keurder dient u deze werkopdracht over te maken. Vraag hiernaar bij uw keurder.

### [Inventaris installatie voor tweedecircuitwater](#)


Dit zijn installaties die gevoed worden met water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie.

### Adres gekeurde installatie

Hier vult u de naam, voornaam en firma in van zowel de ontwerper als de installateur van de gekeurde installatie. Ook wanneer je de gekeurde installatie als particulier geïnstalleerd hebt, vult u uw eigen gegevens hier in (uiteraard hoeft u dan geen firmanaam in te vullen). Ook het adres van de gekeurde installatie voegt u hier toe.

### Tabel

- Kolom nummer toestel  
In deze kolom dient u de nummering te vermelden van de toestellen, overeenkomstig met de nummering op het uitvoeringsplan.
- Plaats in de installatie  
In deze kolom wordt de plaats in het huis vermeld waar het toestel zich bevindt, bv. keuken, badkamer, ...

<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 5 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

- Beschrijving toestel  
Hier vult u in om welk toestel het gaat (bv. kraan, WC, wasmachine, bad, ...). Aangezien bij de keuring de keurder enkel dient na te gaan welke soort water er bij dit toestel aangewend wordt, moet er verder geen informatie doorgegeven worden.

- Pictogram aanwezig



In deze kolom dient u aan te duiden of bij het toestel/tappunt het pictogram 'geen drinkwater' aangebracht is.

- Pictogram met vermelding **tekst** geen drinkbaar water aanwezig



In deze kolom dient u aan te duiden of de vermelding met de **tekst** 'geen drinkwater' extra aanwezig is bij het pictogram.

### Opmerkingen


Links onderaan kunnen er eventuele opmerkingen vermeld worden.

### Ondertekening

De ondertekening gebeurt op het einde van het invullen van het document door de aanvrager/klant, voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd' en de datum. De keurder zal de inventaris valideren en ook ondertekenen. Deze handtekening telt eveneens als akkoord voor de verplichtingen uit de werkopdracht indien u gebruik maakt van minstens een inventaris versie 4.0 of hoger (rechts bovenaan terug te vinden). Indien u een andere versie van de inventaris gebruikt, moet u nog steeds een getekende werkopdracht hebben om toe te voegen aan uw keuringsdossier. De keurder dient u deze werkopdracht over te maken. Vraag hiernaar bij uw keurder.

### [Inventaris waterinstallaties](#)

Deze inventaris kan gebruikt worden indien je ervoor kies om alle verschillende installaties in een pand samen te brengen.

	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 6 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

In deze lijst dienen alle toestellen aanwezig in de hele waterinstallatie opgenomen te worden


### Adres gekeurde installatie

Hier vult u de naam, voornaam en firma in van zowel de ontwerper als de installateur van de gekeurde installatie. Ook wanneer u de gekeurde installatie als particulier geïnstalleerd hebt, vult u uw eigen gegevens hier in (uiteraard hoeft u dan geen firmanaam in te vullen).

Verder vult u het adres van de gekeurde installatie in. Het invullen van het watermeternummer is enkel noodzakelijk als deze met zekerheid één op één gelinkt kan worden aan de wooneenheid. De aanvrager van de keuring is verplicht om voor de keuring een tag te voorzien aan de watermeter, waarmee de link kan worden gemaakt tussen de watermeternummer en het bijhorende appartements- en/of busnummer.

### Tabel

- Kolom nummer toestel  
In deze kolom dient u de nummering te vermelden van de toestellen, overeenkomstig met de nummering op het uitvoeringsplan.
- Plaats in de installatie  
In deze kolom wordt de plaats in het huis vermeld waar het toestel zich bevindt, bv. keuken, badkamer, ...
- Beschrijving toestel, beveiliging, additief  
Hier vult u in om welk toestel het gaat (bv. kraan, WC, wasmachine, bad, ...). Indien er bij het toestel een extra beveiliging geplaatst werd, dient u dit ook te vermelden. Voorbeelden hiervan zijn een EB klep op de handsproeier, de veiligheidsgroep en de CA klep of vulset van de CV-kring. De installateur van uw installatie kan u hier zeker bij verder helpen. Ook alle andere beveiligingen (bv. centrale beveiliging, keerkleppen) dient u in deze kolom te vermelden. Tenslotte moeten ook eventueel aanwezig additieven in de installatie (bv. in de CV-kring) vermeld worden. Ook hier kan de installateur u zeker meer informatie bezorgen.
- Merk, type, referentie- of artikelnummers  
In de volgende 3 kolommen noteert u van elk toestel, elke beveiliging of elk additief respectievelijk het merk, het type en het referentie- of artikelnummer (van de fabrikant). In het geval van toestellen of beveiligingen kan u dit meestal terugvinden op de verpakking. Voor wat betreft de aanwezigheid van additieven, neemt u best contact op met uw installateur, hij weet of en welk additief er toegevoegd werd.
- Additieven aanwezig  
In deze kolom duidt u per toestel aan of er additieven werden toegevoegd. Het additief zelf (beschrijving, referentienummer, ...) dient u nog op een aparte lijn te noteren.
- Type WI  
In deze kolom vult u tot welke soort waterinstallatie (welke soort water) het toestel behoort. Dit kan zijn:

<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 7 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

- aangesloten binneninstallatie (BI): water van het drinkwaterbedrijf, geschikt voor menselijke consumptie
- niet-aangesloten binneninstallatie (NABI): water van een private waterwinning (zoals putwater, grondwater, ...), geschikt voor menselijke consumptie
- tweedecircuitwater (TCW): alle soorten water die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, zoals onbehandeld regenwater

- Pictogram aanwezig



In deze kolom dient u aan te duiden of bij het toestel/tappunt het pictogram 'geen drinkwater' aangebracht is.

- Pictogram met vermelding **tekst** geen drinkbaar water aanwezig



In deze kolom dient u aan te duiden of de vermelding met de **tekst** 'geen drinkwater' extra aanwezig is bij het pictogram.


De laatste 2 kolommen zijn voorbehouden voor de keurder en dient u bijgevolg niet in te vullen.

### Opmerkingen

Links onderaan kunnen er eventuele opmerkingen vermeld worden.


### Ondertekening

De ondertekening gebeurt op het einde van het invullen van het document door de aanvrager/klant, voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd' en de datum. De keurder zal de inventaris valideren en ook ondertekenen. Deze handtekening telt eveneens als akkoord voor de verplichtingen uit de werkopdracht indien u gebruik maakt van minstens een inventaris versie 4.0 of hoger (rechts bovenaan terug te vinden). Indien u een andere versie van de inventaris gebruikt, moet u nog steeds een getekende werkopdracht hebben om toe te voegen aan uw keuringsdossier. De keurder dient u deze werkopdracht over te maken. Vraag hiernaar bij uw keurder.

<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 8 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	


## 2. Voorbeelden van vaak voorkomende toestellen

Voorbeelden van vaak voorkomende toestellen in de waterinstallaties	
Plaats in de installatie	Toestel
Keuken	keukenkraan (eventueel met handsproeier), vaatwasser, Amerikaanse koelkast, koffietoestel rechtstreeks aangesloten op de drinkwaterleiding, boiler enkel voor warmwaterbereiding in de keuken: veiligheidsgroep
Berging, garage of technische ruimte	kraan bij uitgietsbak, verwarmingsinstallatie & warmwaterbereiding: veiligheidsgroep en vulset op de bijvulling van de CV-kring, waterverzachter, dubbeldienstkraan, bijvulstelsel van de hemelwaterput, wasmachine
Badkamer	douchekranen (eventueel met handsproeier), badkranen (eventueel met handsproeier), lavabokranen
Toilet	spoelsysteem toilet, kraan handenwasser
Buiten	dubbeldienstkranen of vorstvrije kranen

<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 9 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

### 3. Afkortingen en begrippenlijst

Waterinstallaties	Verzamelnaam voor de verschillende installaties die in een pand kunnen voorkomen: aangesloten binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie en installatie voor tweedecircuitwater.
Aangesloten binneninstallatie	Binneninstallatie die aangesloten is op het openbare drinkwaternet. In deze installatie wordt water aangewend voor menselijke consumptie. Voorbeelden toepassingen: douche, koken, vaatwasser, lavabo, ...
Niet-aangesloten binneninstallatie	Binneninstallatie die aangesloten is op een private waterwinning. In deze installatie wordt water aangewend voor menselijke consumptie. Je staat als klant zelf in voor de kwaliteit van het water. Voorbeelden toepassingen: douche, koken, vaatwasser, lavabo, ...
Installatie voor tweedecircuitwater	Installatie waar water aangewend wordt dat niet geschikt is voor menselijke consumptie. Dit kan bijvoorbeeld onbehandeld regenwater zijn. Voorbeelden toepassingen: doorspoelen toilet, tuinbesproeiing, wasmachine, ...
Uitvoeringsplan	Het uitvoeringsplan is plan waarop alle waterleidingen van de waterinstallatie op aangeduid zijn.
Additief	Een stof die wordt toegevoegd aan de waterinstallatie.
Belgaqua	Belgaqua is de federatie die o.a. instaat voor de gelijkvormigheidscontrole (conformiteitscontrole) van toestellen die aangesloten zijn om het waterdistributienet en van terugslagbeveiligingen. Op de website van Belgaqua kan iedereen de lijsten raadplegen met goedgekeurde toestellen.
Werkopdracht	Document met informatie over de wederzijdse verplichtingen tussen klant en keurder rond de keuring.

	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 10 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

## Bijlage I: voorbeeld ingevulde inventaris



INVENTARIS VAN DE WATERINSTALLATIE(S) - 1/2

Versie 4.0  
vanaf 1 januari 2023

ONTWERPER : Naam : AquaFlanders Firma : AquaFlanders ADRES GEKEURDE INSTALLATIE: Desguinlei 250  
2018 Antwerpen  
INSTALLATEUR : Naam : AquaFlanders Firma : AquaFlanders Toegewezen meternummer : 123456  
(indien aanwezig en één op één te linken)

NUMMR TOESTEL zie grondplan	PLAATS IN DE INSTALLATIE	BESCHRIJVING TOESTEL / BEVEILIGING / ADDITIEF / BRON inclusief afzonderlijke beveiligingen vermelden	MERK	TYPE	REF. NR. of ART. NR. TOESTEL	ADDITIEF	TYPE WI (BI, NABI, TCW)	PICTOGRAM AANWEZIG	VERMELDING "GEEN DRINKBAAR" AANWEZIG	VOORBEHOUDEN AAN KEURDER	
										BEVEILIGINGS-CODE	BELGAQUA GEKEURD
1.	Badkamer	Douchekraan	Hansgrohe	Croma Select	26790000	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.		Badkraan	Hansgrohe	Ecostat	13114000	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.		Lavabokraan 1	Grohe	Wave	23208000	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.		Lavabokraan 2	Grohe	Wave	23208000	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5.		WC	Geberit			<input type="checkbox"/>	TCW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6.	Zolder	CV-Ketel	Viessmann			<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7.		Veiligheidsgroep	VSH	Eurobic	600 03135.1	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8.	Kuiken	Keukenkraan	Caressi		CABL002	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9.		Vaatwasser	Miele		G4980SCVI	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10.		Steamer	Miele		DGD4635CLS	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11.	WC Beneden	WC	Geberit			<input type="checkbox"/>	TCW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12.		Handenwasser	Schell			<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13.	WC Kapsalon	WC	Geberit			<input type="checkbox"/>	TCW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.		Handenwasser	Schell			<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15.		Dubbeldienstkraan drinkwater koud	Schlösser		1750 DN 15	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.		Dubbeldienstkraan drinkwater warm	Schlösser		1750 DN 15	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17.		Dubbeldienstkraan regenwater	Schlösser			<input type="checkbox"/>	TCW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
18.	Berging	Wasmachine	Miele		WWG760 WAP	<input type="checkbox"/>	BI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Voor alle (meng)kranen met handsproeiër dient het referentienummer of artikelnummer van de fabrikant vermeld te worden. Indien dit niet gekend is, is steeds een bijkomende beveiliging (Belgaqua goedgekeurde EB-beveiliging) noodzakelijk op de flexibel op de koudwater- en warmwatertoevoer. Vergeet niet als er additieven zijn, deze te vermelden op een aparte lijn op de inventaris.

Door ondertekening verklaren beide partijen de informatie op de inventaris en uitvoeringsplan als correct en verklaren beide partijen kennis genomen te hebben van de inhoud, voorwaarden en verplichtingen van de werkopdracht Keuring BI, NABI of TCW (SJAB-61, SJAB-63 of SJAB-65), deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

OPMERKINGEN :


Handtekening klant/titularis/aangestelde: \_\_\_\_\_ GEVALIDEERD DOOR: \_\_\_\_\_  
Handtekening keurder


## Bijlage II: voorbeeld uitvoeringsplan


Dit dient een schematische weergave te zijn van uw installatie. Op dit plan duidt u de nummering aan van op de inventaris, zodat het voor de keurder onmiddellijk duidelijk is waar een toestel zich bevindt.

Dit plan mag met de hand getekend zijn of digitaal opgemaakt, zolang het een reële weergave is van uw installatie. Handig hierbij is dat u de verschillende types water (warmwater rood, koudwater blauw, tweedewatercircuit zoals regenwater, groen) duidelijk apart tekent, zodat de keurder m.b.v. de inventaris meteen ziet op welk type water een toestel aangesloten is.

Zowel het uitvoeringsplan en de inventaris dienen zowel door u als de keurder getekend te worden op moment van de keuring.

<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 11 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

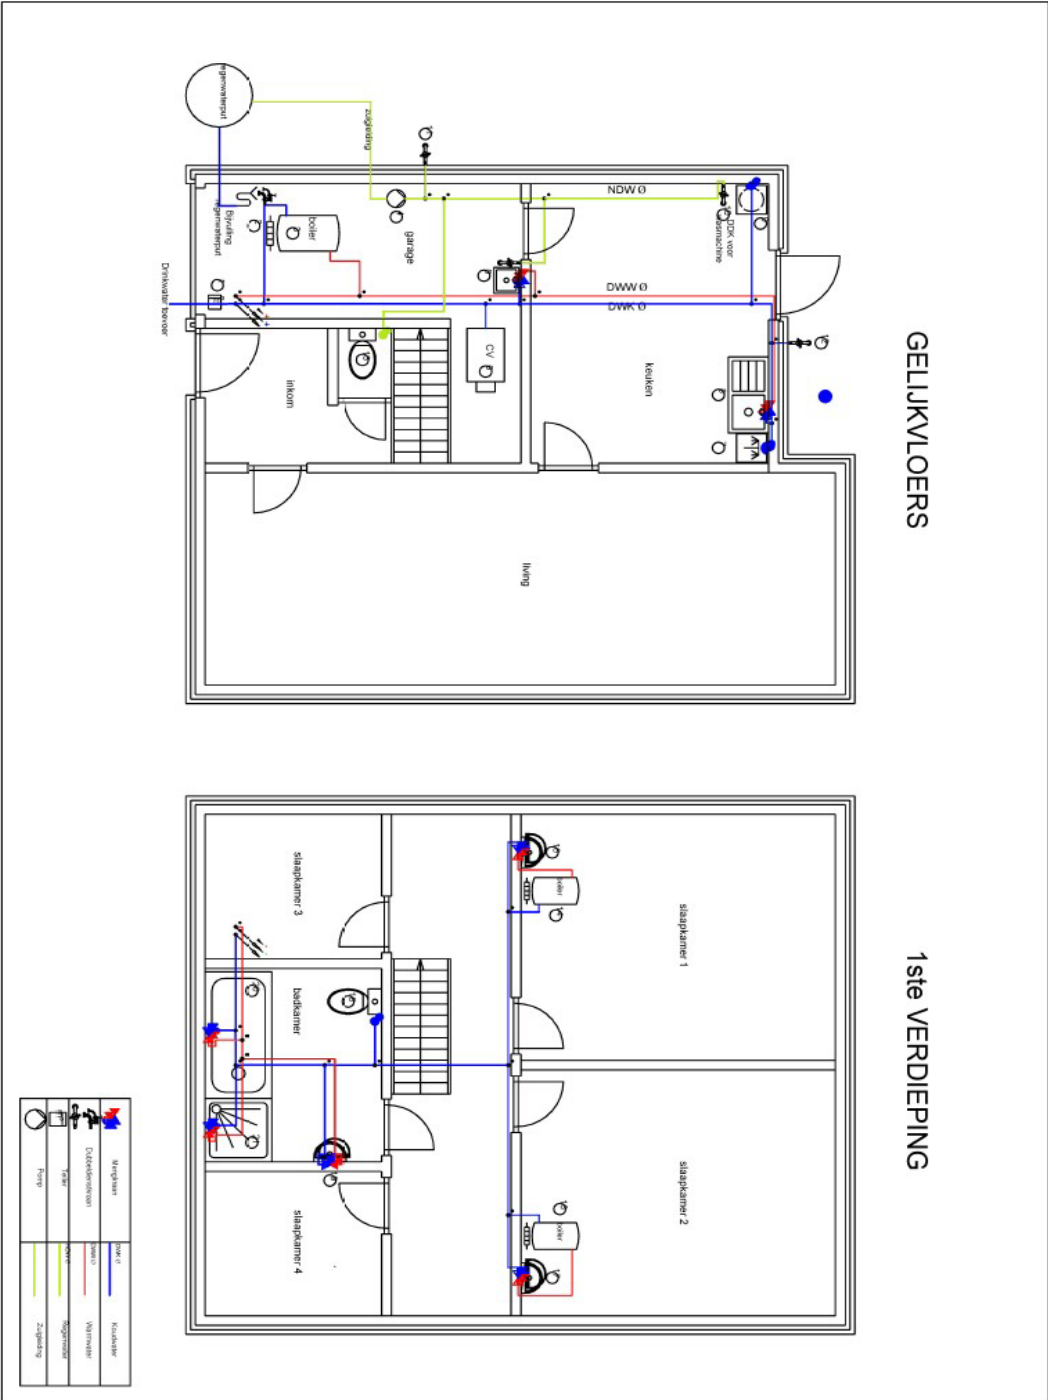

<b>HANDBOEK</b> 	Code: <b>HAND-42</b>	Pagina: 12 / 13
	Datum geldig vanaf: 22/05/2024	Versie: GEPUBLICEERD
	Titel: Handleiding bij het invullen van de inventaris van de binneninstallatie	

## Wijzigingen register

Historiek van het document		
Versie	Datum	Omschrijving
1.0	25/10/2021	Eerste versie
7.0	30/06/2025	Toevoegen wijzigingen register

