

Nooddrinkwater



Doel nooddrinkwatervoorziening

- ◆ Waterbedrijven moeten **altijd voldoende drinkwater** van een onberispelijke kwaliteit leveren.
- ◆ Als de levering via het distributienet in het gedrang komt, wordt op een **alternatieve wijze** drinkwater verdeeld.
- ◆ De voorwaarden zijn vastgelegd in de **Openbare Dienstverplichtingen** van de waterbedrijven.

Wanneer nooddrinkwater inzetten?

Bij kwantiteitsproblemen

- ◆ Breuk toevoerleiding
- ◆ Extreem hoge piekverbruiken



Wanneer nooddrinkwater inzetten?

Bij kwaliteitsproblemen

- ◆ Terugstroom van verontreinigd water in het distributienet, bijvoorbeeld door een wanverbinding met regen- of putwater
- ◆ Falende waterbehandeling of productieprobleem
- ◆ Accidentele verontreiniging

In 2021 waren er 16 meldingen van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Eén van deze meldingen heeft geleid tot het opstarten van de nooddrinkwaterprocedure.



Openbare dienstverplichtingen

Wat zegt de wet?

- ◆ De openbare dienstverplichting (13/12/2002) legt de waterbedrijven op om:
 - permanent **per inwoner per dag 3 liter** water, dat bestemd is voor menselijke consumptie, ter beschikking te stellen
 - elke **onderbreking** van meer dan 24 uur en meer dan 100 aftakkingen te **melden** aan VMM en Agentschap Zorg en Gezondheid.

Openbare dienstverplichtingen

Gemeenschappelijke aanpak via AquaFlanders, vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst van 18 september 2013

Engagement

- ◆ Elk waterbedrijf engageert zich om een ander waterbedrijf maximaal te helpen bij calamiteiten

Invulling

- ◆ Solidaire aanpak via gemeenschappelijke procedure en beheer
- ◆ Aanschaf en beheer van nooddrinkwatermiddelen door AquaFlanders
- ◆ Gebruiksvoorwaarden van deze middelen door de leden van AquaFlanders

Verschillende rollen

Rol waterbedrijven

- ◆ 1^{ste} lijn communicatie
- ◆ Contact VMM en Agentschap Zorg en Gezondheid
- ◆ Contact gemeenten en/of provinciebestuur.

Rol gemeenten

- ◆ Oprichting crisiscel
- ◆ Aankondiging gemeentelijk en/of provinciaal rampenplan
- ◆ Bedeling nooddrinkwater (locatie, hulpdiensten)

Rol burgers

- ◆ Controle binneninstallatie

Nooddrinkwatervoorzieningen

• Flessen



• Flexitanks




• Waterzakken





Flessen

- ◆ Inhoud van 10 liter
- ◆ Opstart binnen 4 uur
- ◆ Kunnen hergebruikt worden tijdens de duur van de calamiteit

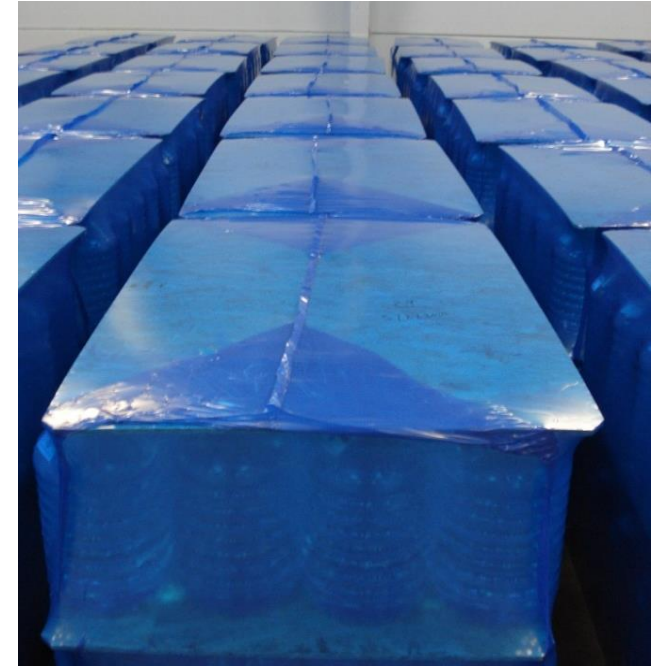

Flexitanks

- ◆ Zak van 24 m³ wordt in een 20-voet zeecontainer geplaatst en gevuld bij calamiteit
- ◆ Opstart binnen 24 uur

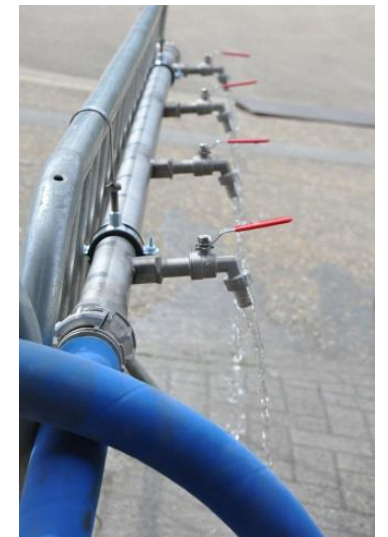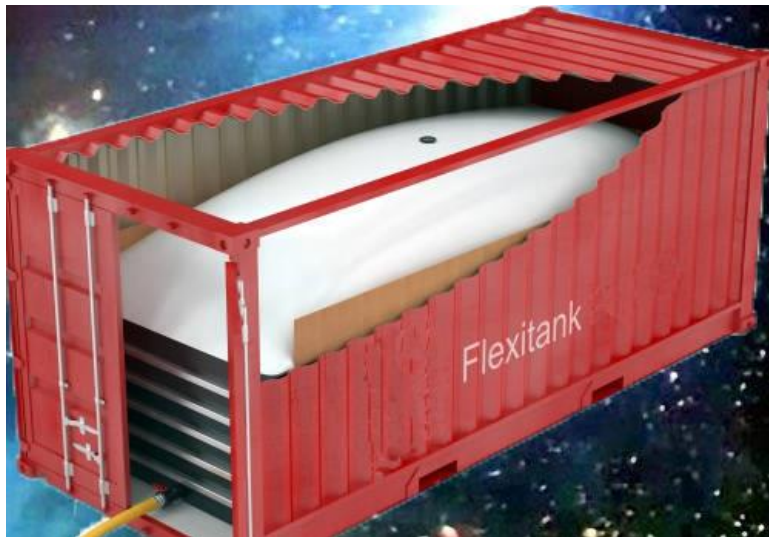

Waterzakken

- ◆ Inhoud 5 liter
- ◆ Kunnen hergebruikt worden tijdens de duur van de calamiteit.



Productie en voorraad

